


hoort bij besluit van college van Brummen
 Gemeente Brummen BESLUIT-2018-0585-tekening Compactstation DIABOLO 40H.pdf

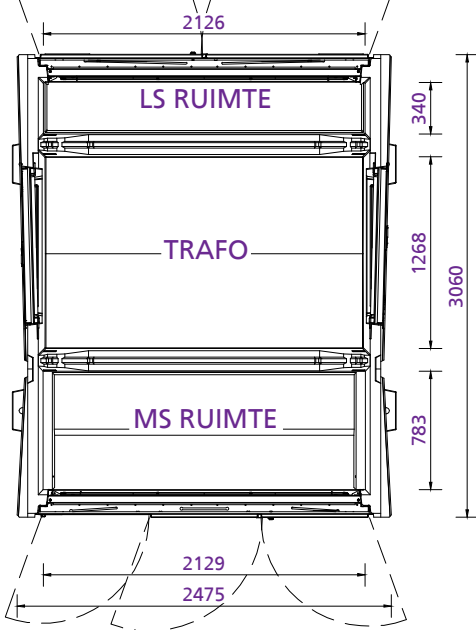

VLOERPLAN

TECHNISCHE INFORMATIE:

Gewichten (bij benadering):

Behuizing	8250 kg
Transformator (2500kVA vlg Norm'95)	5300 kg
MS	400 kg
LS verdeler	300 kg
Overige	500 kg +
Totaal	14750 kg

Gronddruk 3,42 N/cm²

Hijsvoorzieningen:

Dak	4x RD16
Station	4x RD30

Standaard kleuren en afwerking:


Station	Beton-grijs
Deuren / roosters / voorzetplaat	RAL 7044

Rooster(s):

Netto doorlaat 1 rooster:	563 cm ²
• K20 met 2500kVA Norm '95 trafo	
• Bescherming IP 43	


Opties:
 b: noodstroom doorvoering Ø 110mm links en/of rechts

G. H. I. J. K. L.
 eigendom ALFEN bv almere
 vermenigvuldigen of mededeling aan derden
 in welke vorm dan ook, is zonder schriftelijke
 toestemming eigenares niet geoorloofd

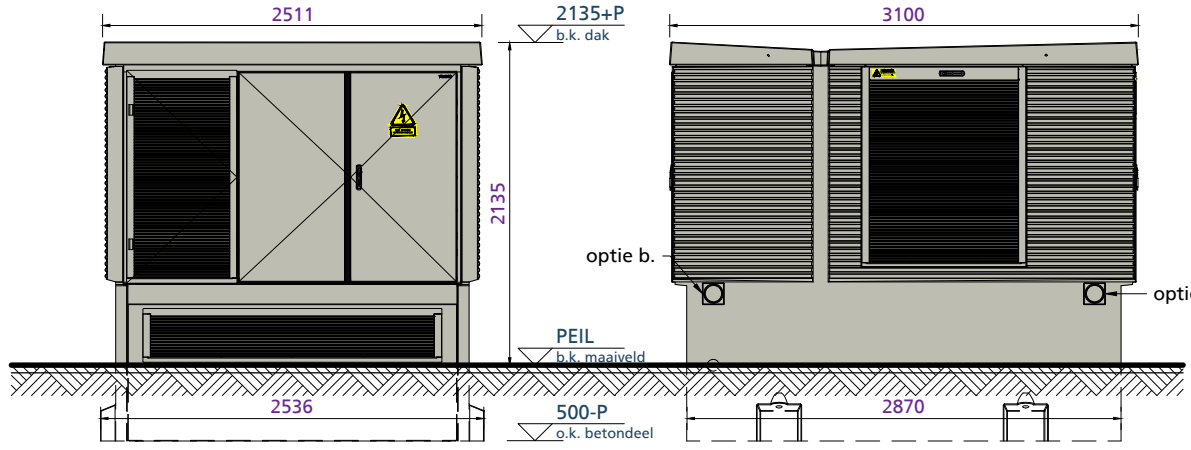

VOORAANZICHT

RECHTER ZIJAAANZICHT

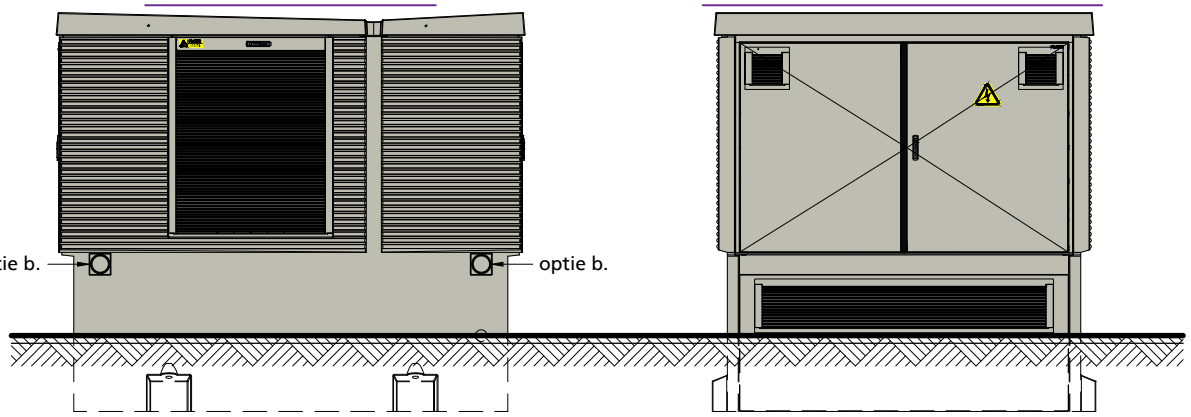

LINKER ZIJAAANZICHT

ACHTERAANZICHT

samenstelling **Compactstation DIABOLO 40H** **DISCLAIMER** De kleuren op de tekening kunnen afwijken van de werkelijkheid, door printer- en/of beeldscherminstellingen. Deze kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

detail **Met gescheiden LS en MS ruimten - Standaard 2500kVA** projectie amerikaans
 maten in mm

	offertenummer	getekend	dgj	4-9-2013	formaat	schaal
	ALGEMEEN	gekonstr.	dgj	11-8-2011	ENGINEER-A4	--
ordernummer	status tekening		DEFINITIEF		tekeningnummer	rev.
					MS4408A831	-

Wijzigingen
 A. B. C. D. E. F.